


ΚΤΙΡΙΟ Β
ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (1No)
ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΥ PANEL ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
49.800 kcal/h

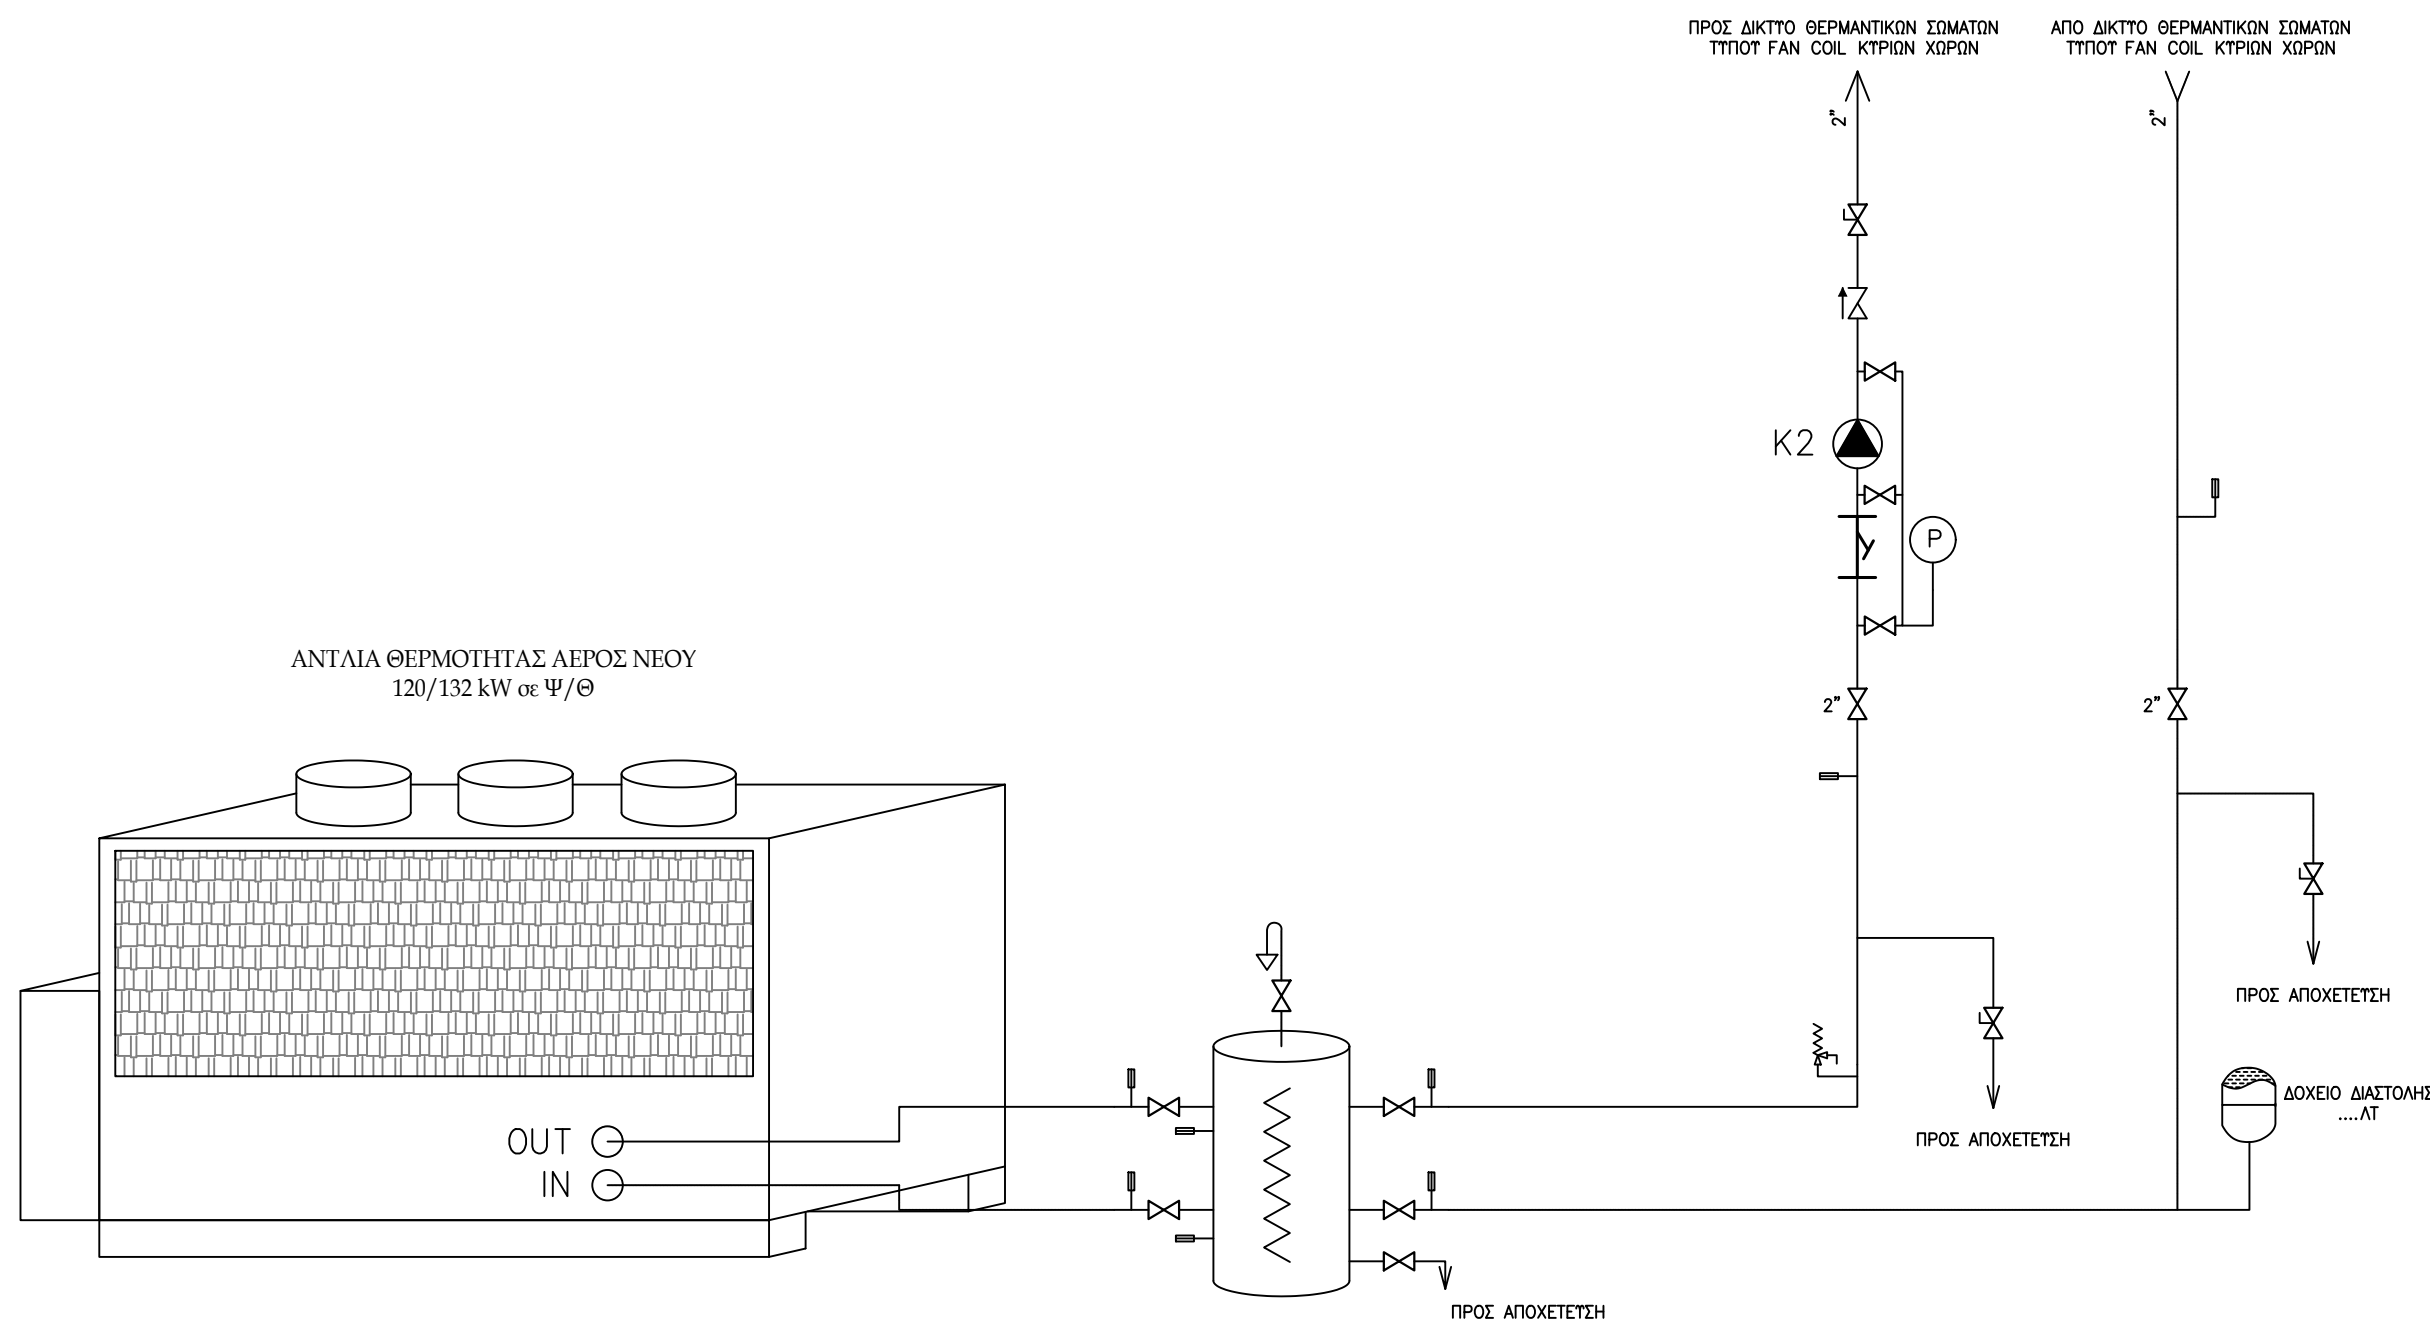

ΚΤΙΡΙΟ Β
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΥ FAN COIL ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
153/170 kW σε Ψ/Θ

ΣΥΜΒΟΛΑ 1	
	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ FAN COIL
	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ FAN COIL ΜΕ ΑΝΑΜΕΣΑΝ ΕΞΟΧΕΤΗ
	ΣΤΕΙΟ ΣΤΑΘΕΣ ΠΙΣΤΩΣ ΗΚ ΕΙΣΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΤΟ ΣΤΑΘΕΣ ΠΙΣΤΩΣ ΗΚ ΕΙΣΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

A/A	ΠΑΡΟΧΗ (m³/h)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΜΕΤ
K1	2.0	3.0
K2	13.5	4.0

ΣΥΜΒΟΛΑ 2	
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
	ΠΡΟΣΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΑ
	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΑ
	ΔΙΟΔΗ ΒΑΛΒΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
	ΦΛΑΠΟ ΝΕΡΟΥ
	ΒΑΛΒΑ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
	ΑΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
	ΑΞΙΟΜΕΤΡΙΚΟ
	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

---Ο ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΔΑ ΚΑΤΑΛΕΓΕΙ ΤΟΤΕ ΤΗΣΤΑΜΕΝΟΤΕ ΑΣΦΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΑ ΤΟΤΕ ΜΕΛΕΤΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
---Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΙΝΕΣ-ΚΑΤΕΣΤΡΟΝ ΑΣΦΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΑ ΤΕΡΑΜΕΝΑΝ ΟΥ ΔΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΙΛΕΞΗ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΑ ΤΗΣΤΑΜΕΝΑ ΔΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΕΣ ΟΤΕ Ο ΝΕΩΣ ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΤΕΣΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΕΡΕΤΟΡΧΟΣ
---ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Η ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΔΕ ΔΑ ΑΝΤΙΕΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΚΟΝΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΟΤΕ Ο ΝΕΩΣ ΕΚΔΟΣΕΤΕΣ ΝΑ ΑΥΤΟΤΥΠΟΥΣ ΤΗΡΗΣΕ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	
ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ΟΥ ΕΠΙΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ Β	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ-02Β ΚΑΙΜΑΚΑ ΝΤΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	
ΛΕΩΝΙΑΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2022	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΕΛ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΣΕΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΡΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΙΓΩΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ