


τοιχίο από νοτλασμένο σκυρόδεμα

Σκόμμα

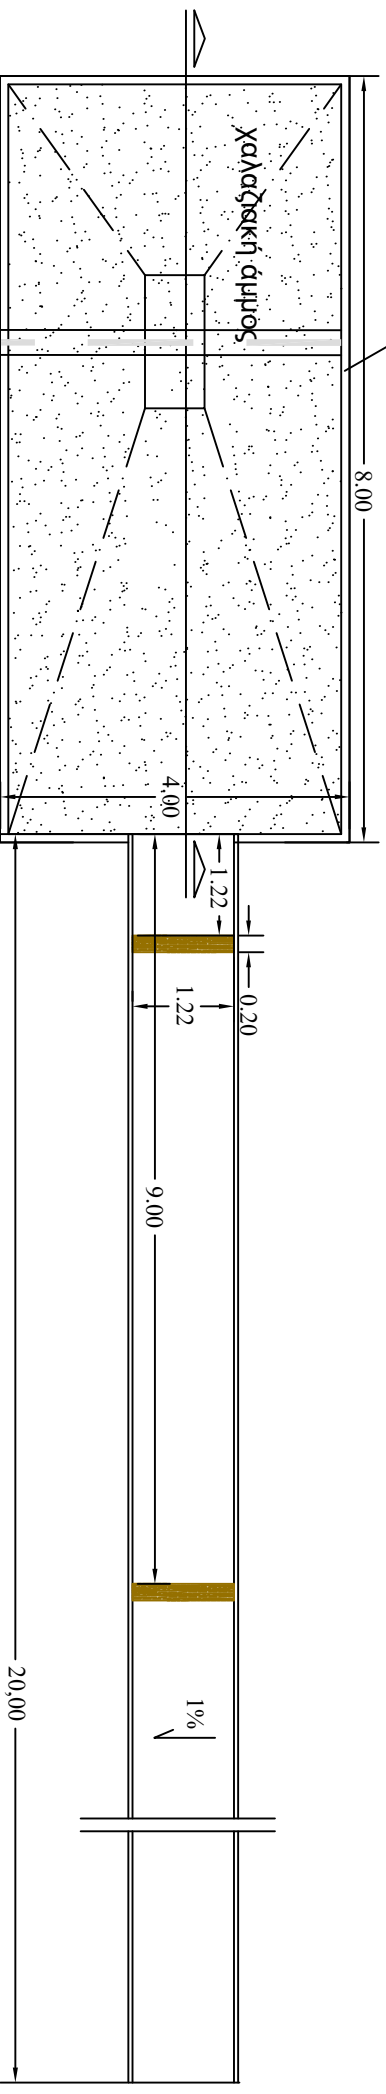

αποσπασματικός αγωγός

Χαλαζιακή άμμος
γαρμπίλι 4-10 χιλ. πάχους 0,10 μ
σκύρα Ø18 πάχους 0,10 μ
σκύρα Ø20 μ

συνθετικός τύπητας 0,013 μ – 0,015 μ
 στρώση ασφαλτικού 0,05 μ
 βάση οδoστρωσίας 0,10 μ
 υποβάση 0,10 μ

τοιχίο από ινοπλισμένο σκυρόδεμα

αποσπασματικός αγωγός φ200

αμμοχαλικώδες
4 - 8 χιλ.
πάχους 0.10μ

Τομή

Κάτοψη

ΕΡΜΕΥΟΝΗ 30/01/2023
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ταρζέντα Μαρία
Τσιτογιάφας Μηχανικός Τ.Ε.

Επικοινωνία 30/01/2023
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΗΣ ΠΡΟΤΕΛΑΜΕΝΟΣ
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΩ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Επιδιορθών 30/01/2023
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Ο ΔΑΥΙΔ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΔΗΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΑΥΙΔ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.