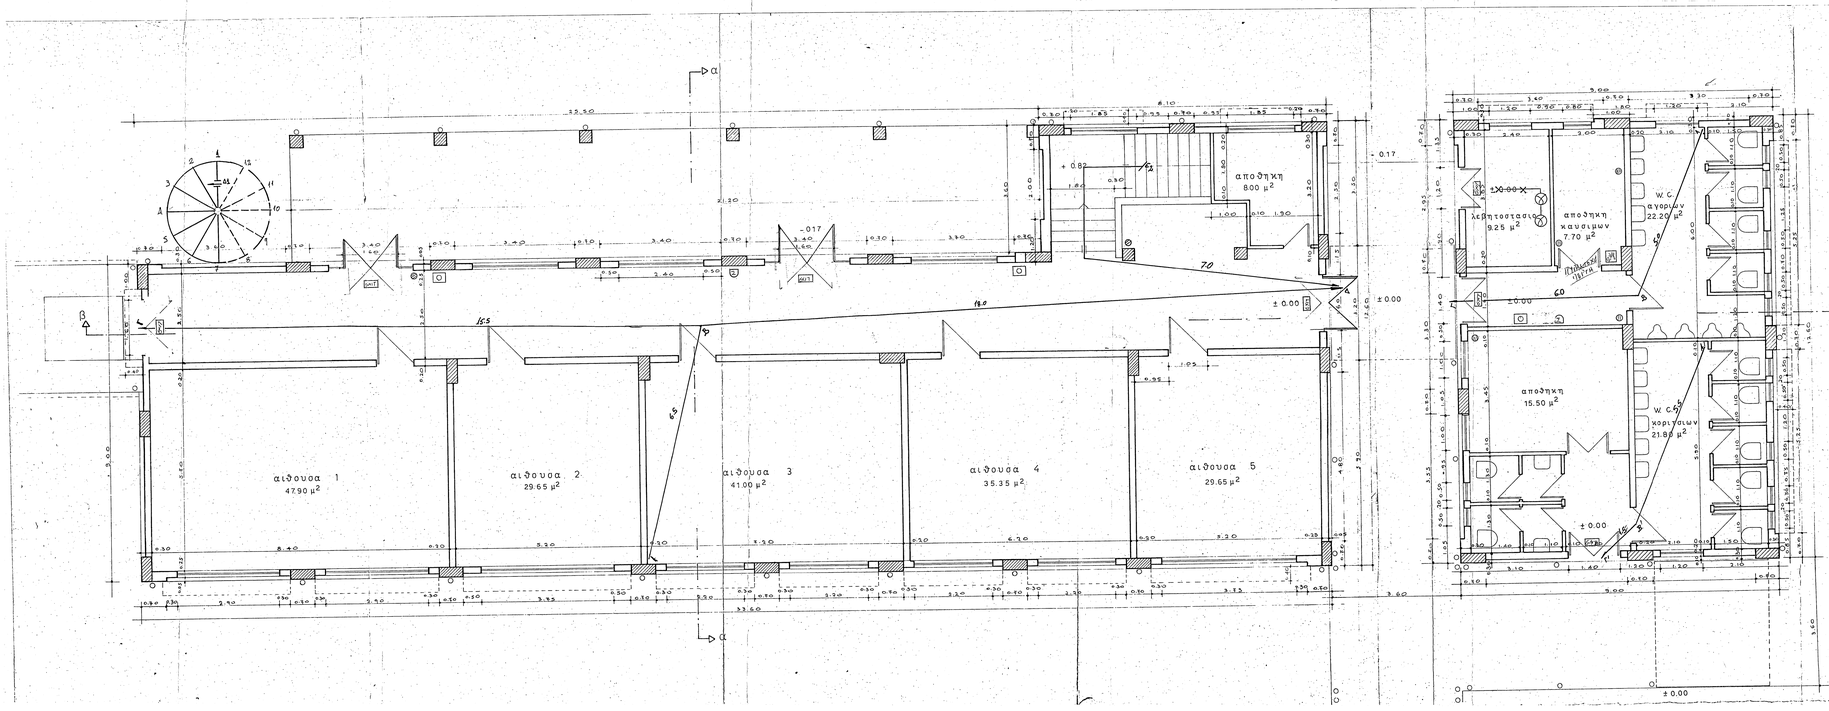

Κτίριο Β

Οδικός διάφορής

ΔΓ=22[m] <40[m]

ΔΔ=21.5[m] <40[m]

(ΑΒ=6.5[m] <18[m])

φωτιστικό εξόδου κινδύνου

Πυροσβεστήρας βάρους κόνεως 2κ.β.

Μεταφορικό υδροφόρο πυροσβεστικής

Σεισμικοί ενισχυμένοι

Κτίριο Γ

Οδικός διάφορής

ΑΒ=11[m] <40[m]

ΔΒ'=16[m] <40[m]

φωτ. ασφάλειας εξόδου κινδύνου

Πυροσβεστήρας βάρους κόνεως 2κ.β.

Δρεχάλιστος πυροσβεστήρας βάρους κόνεως 2κ. ανά 50τμ εμβαδού

Ανιχνευτής καπνού-υπερύθρου σύστασης κλειστόκυκλου κατάστασης εφαρμογής

Ηλεκτρικός μίζαρμα πυρκαγιάς

Σειρήνα συναγερμού - φωτεινής σηματοδότησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ Β' ΤΕΛ — ΣΧΕΔΙΟ

ΘΕΣΗ: ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	α/α ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ: ΚΑΤΟΨΗ ΙΟΟΥΕΙΟΥ — Μ. Ζάκα, Π. Κυρκιλιάνος	(Β+Γ)1
Κέρκυρα — Νοεμβρής 1997	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΗΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Μάγιστρος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΤΕΕ/ΠΔ	Μ. ΖΑΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Δ.	Π. ΚΥΡΚΙΛΙΑΝΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Δ.

παθητική πυροπροστασία

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΑΞΕΙΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αριθ. Μελέτης 16/98

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κέρκυρα 21/8/98

Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Υ. Φ. Μαρίνος