


ΠΙΣΤΩΜΑΤΑ	
ΔΡΟΙ	ΔΟΜΗΤΕΣ
ΣΕΚ 62/ΤΕΤΧΟΙ 45/5-2-1981	
ΟΚΩΔΙΟΝ ΤΥΤΗΜΑ	1 ΠΑΝΤΑΧΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΙΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΕΙΣ	1 40%*
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΝ	1 3
ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΩΡΕ ΚΤΗΡΩΝ	1 5*
ΕΥΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΤΗΣ	1 0,6
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΥΤΗΜΑ ΑΠΟ	
ΟΡΑ ΕΚΠΟΛΕΥΟΥ	1 400*
ΕΛΑΧΙΣΤ ΑΠΟΤΑΞΗ ΑΠΟ	
ΡΥΜ ΓΡΑΜΜΗ	1 400*

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ :	H = 12 μ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΤΑΚΕΤΑΘΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ :	H = 8,51 μ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΩΟΥ ΑΝΤΙ ΟΡΙΑ ΤΩ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 799k > 4g

*for the structure the column has been
braced into the ground.*

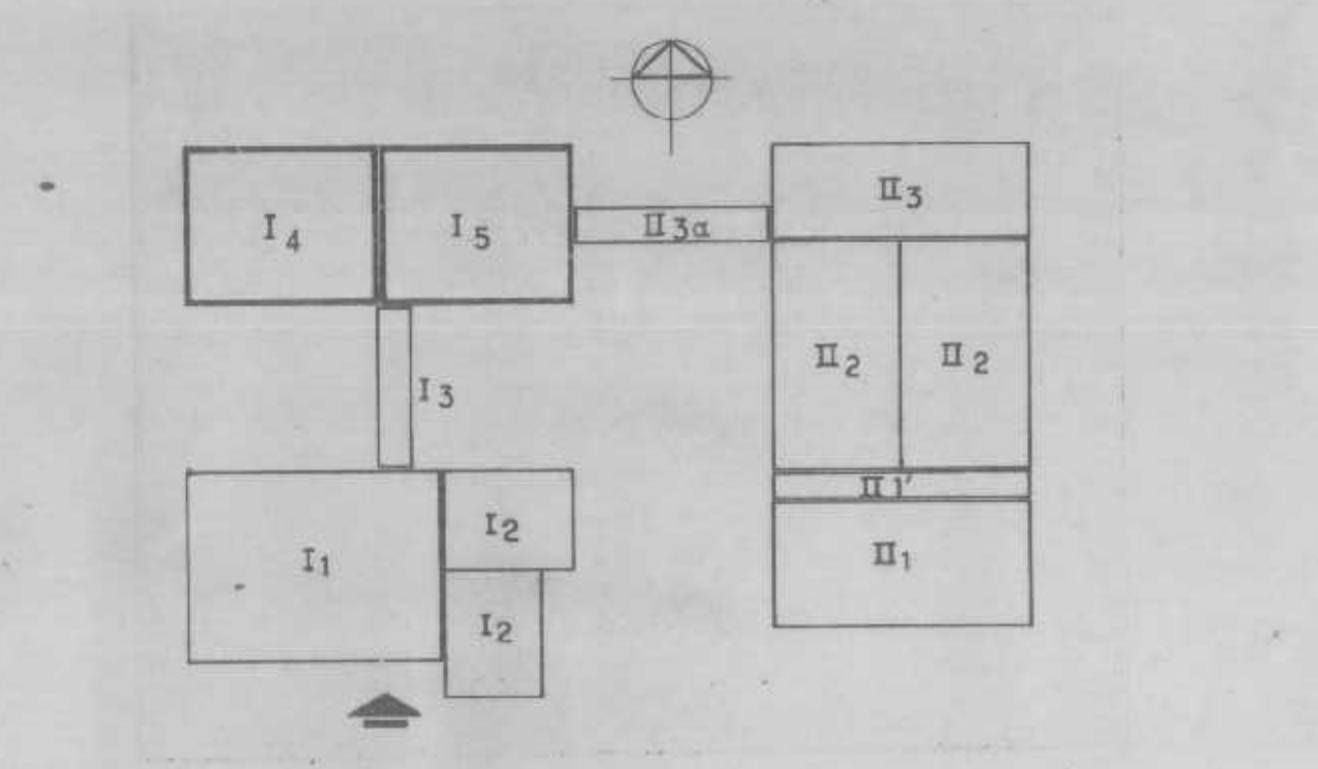

ημερομηνία - date	ο συντάξας	ο ελεγκτής	ο προϊστάμενος
ΜΑΥΟΣ 1982	ΔΑΝΑ ΜΑΡΙΑ <i>ΔΑΝΑ ΜΑΡΙΑ</i>		Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

