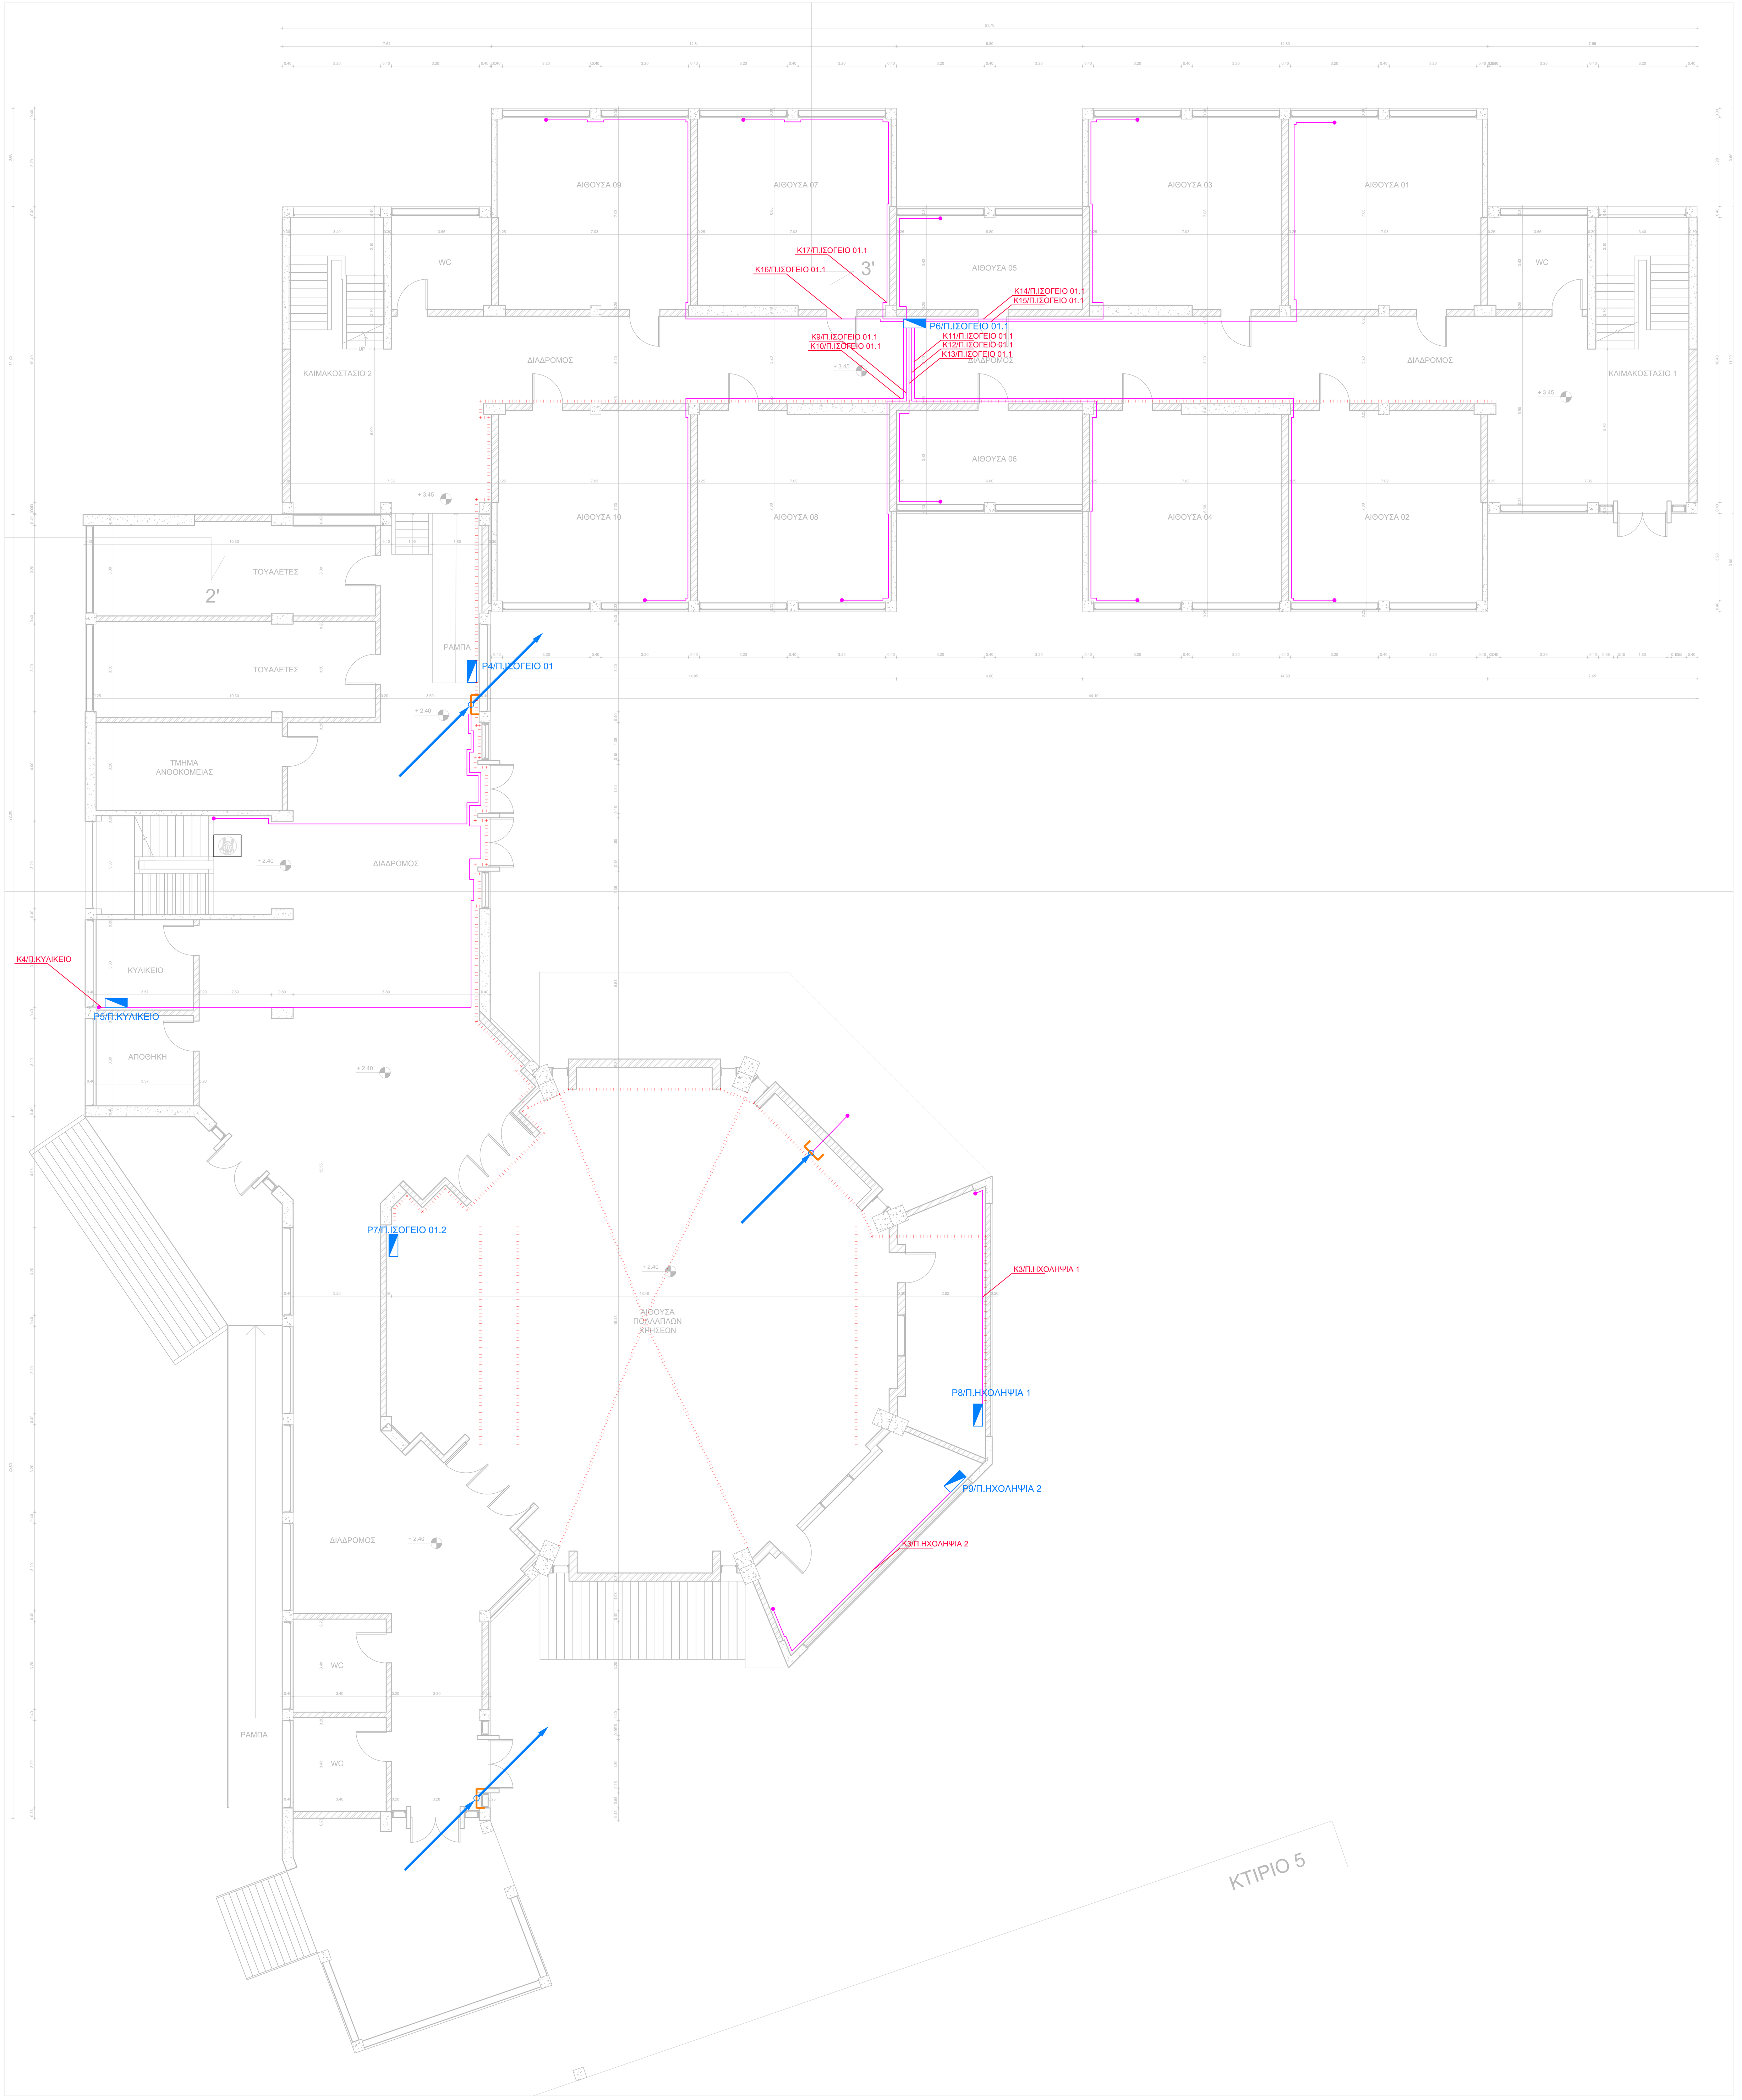

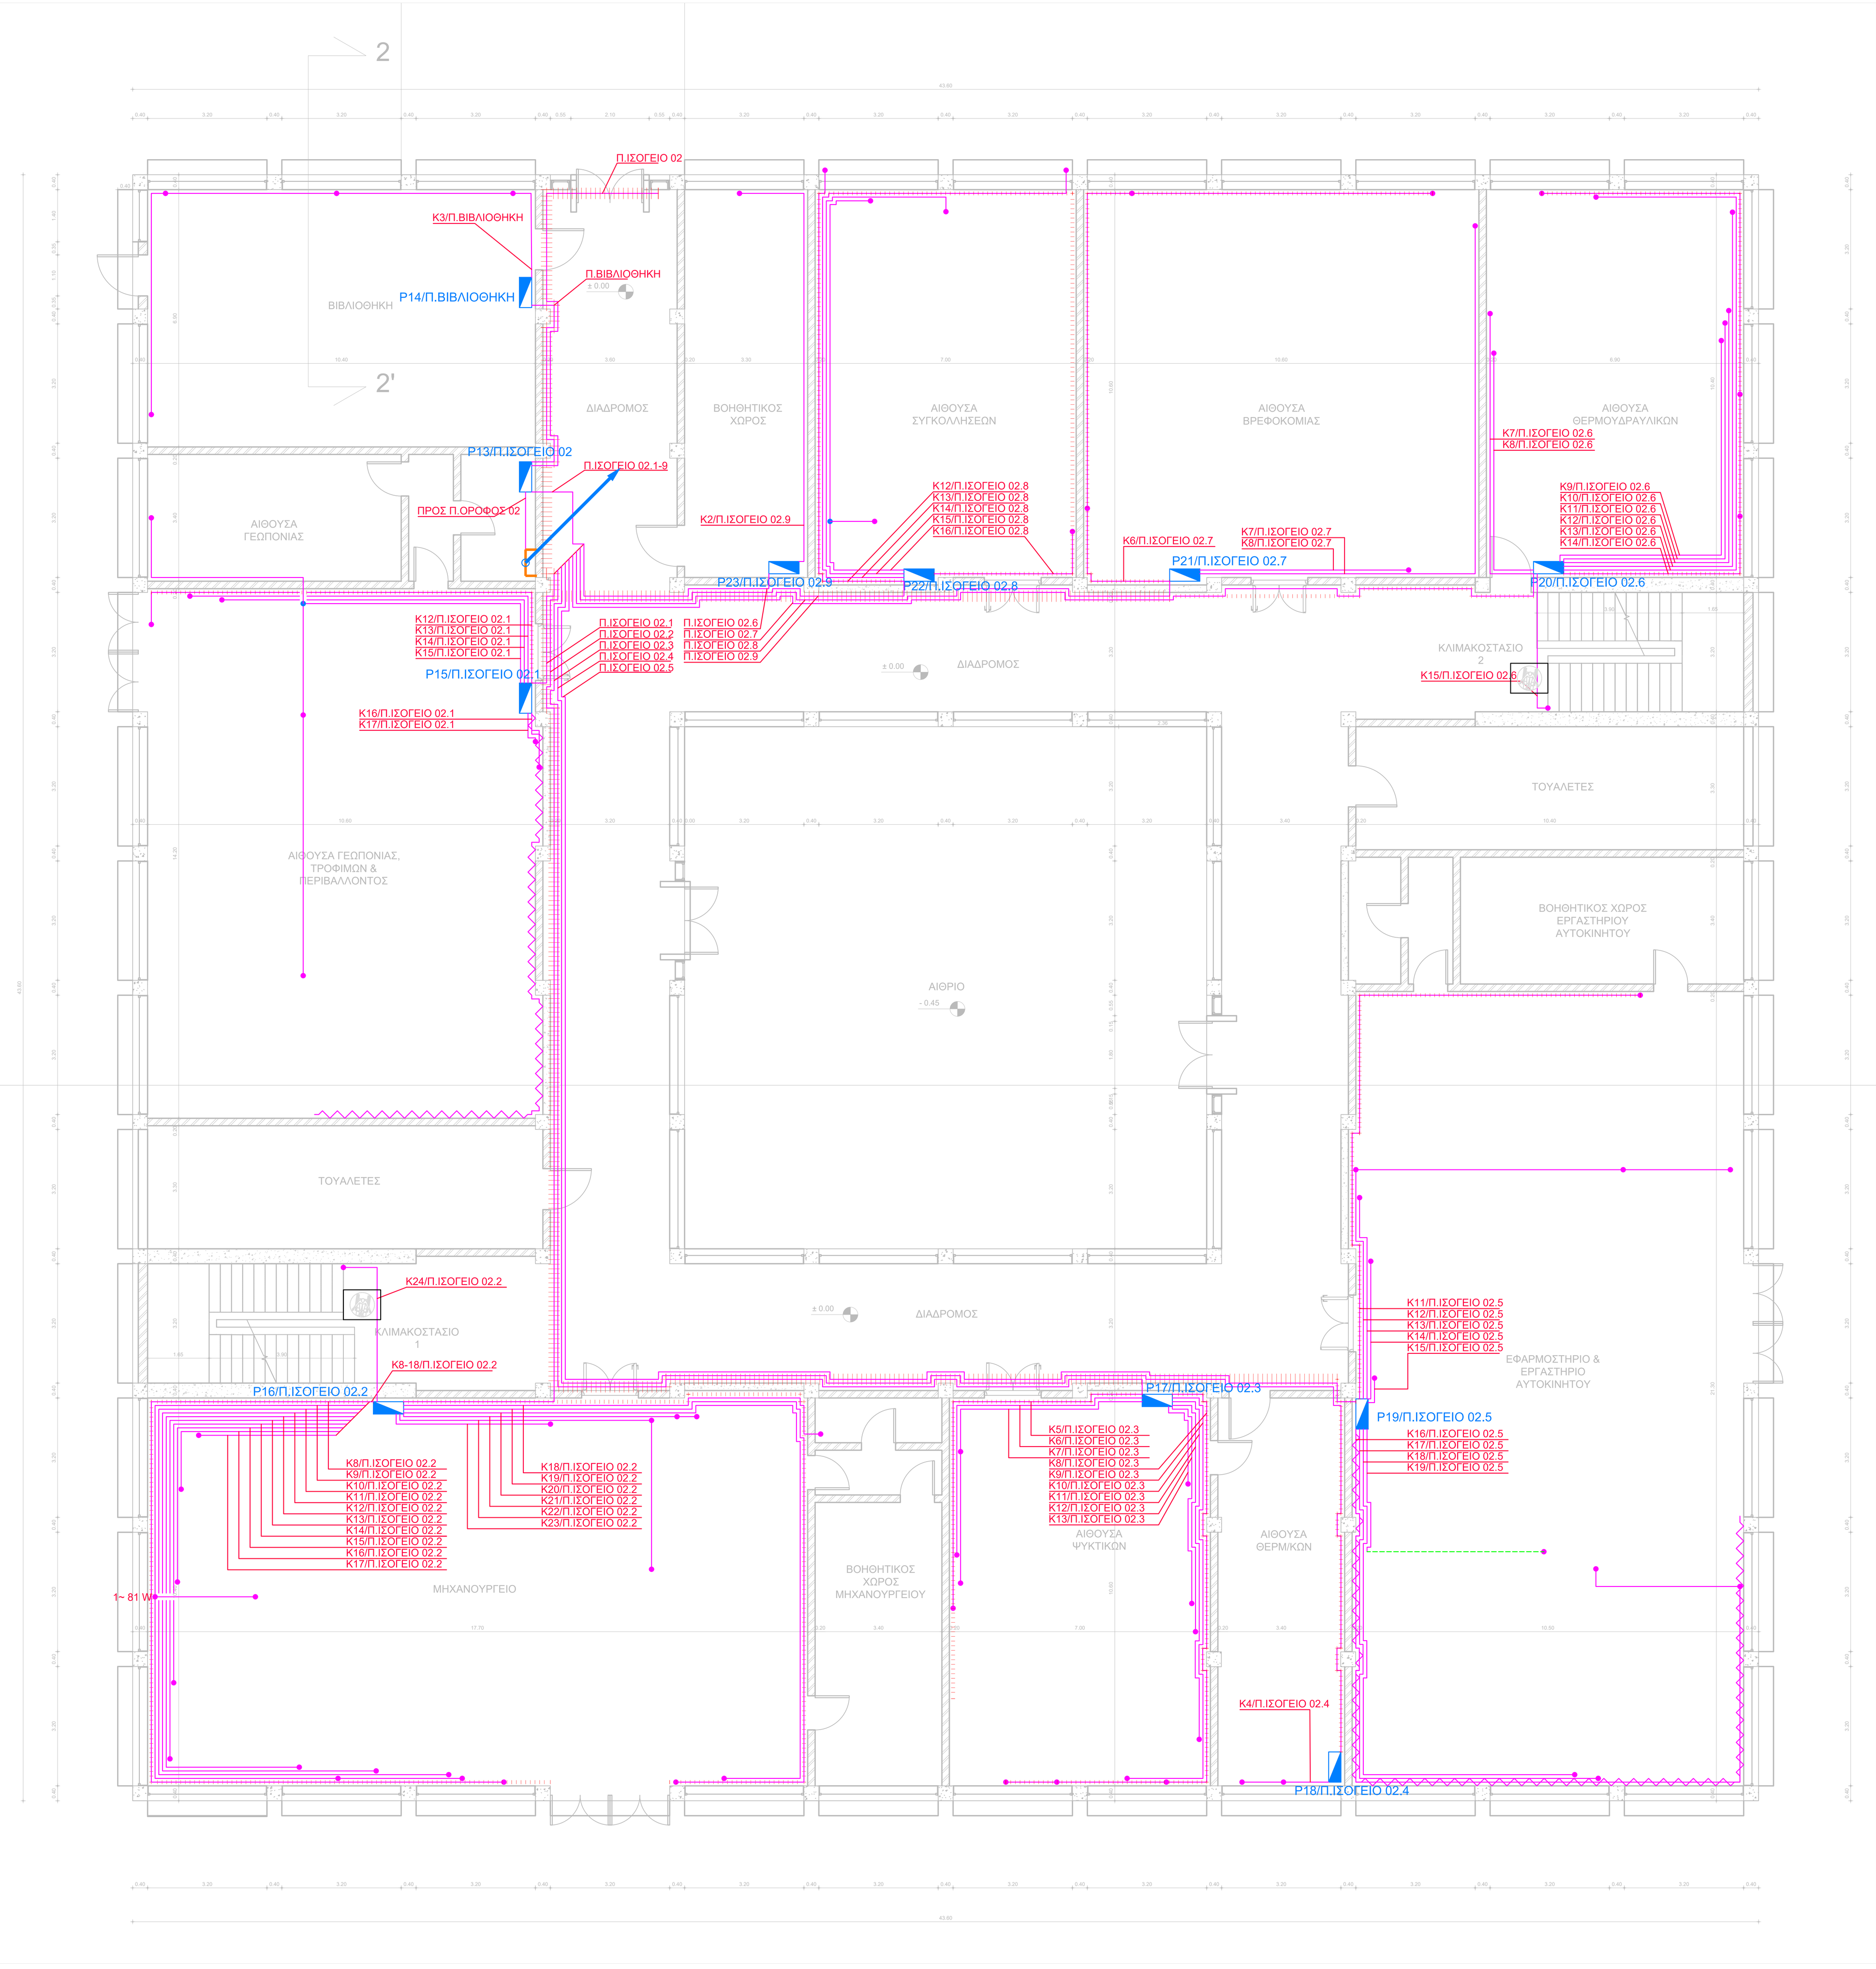

- Καλώδιο ΧΤ τύπου H05VV - R (ή U) (πρώην NYM) τροφοδοσίας κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών.
- Καλώδιο ΧΤ τύπου E1VV - R (ή U) (πρώην NYY) τροφοδοσίας μόνιμων συσκευών.
- IP — Ρευματοδότης μονοφασικός τύπου σουκο στεγανός, IP44
- Ρευματοδότης μονοφασικός τύπου σουκο , IP20
- Επιδαπέδιο κανάλι όδευσης καλωδίων
- Ρευματοδότης τριφασικός, IP20
- K1/Π.UPS — Χαρακτηρισμός κυκλώματος. ΚΧ (αριθμός κυκλώματος/ΠΧ πίνακας τροφοδοσίας)
- Κυτίο διακλάδωσης καλωδίων ρευματοδοτών (Μπουάτ)
- Αναμονή τροφοδοσίας μόνιμων συσκευών.
- ΚΧΧ/ΠΧΧ — Ηλεκτρικός Πίνακας ΧΤ; Χαρακτηρισμός κυκλώματος: Αριθμός Κυκλώματος/Ονομασία Πίνακα Τροφοδοσίας
- Χ00x60 mm — Μεταλλική Σχάρα όδευσης καλωδίων ισχύος
- Σημείο ανόδου μεταλλικής διάτρητης σχάρας
- Καλωδίωση η οποία οδεύει προς τα κάτω
- Καλωδίωση η οποία οδεύει από πάνω
- Καλωδίωση η οποία διέρχεται από το επίπεδο προς τα κάτω
- Καλωδίωση η οποία διέρχεται από το επίπεδο προς τα πάνω
- Καλωδίωση η οποία έρχεται από κάτω
- Καλωδίωση η οποία οδεύει προς τα πάνω

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΜΕΑ

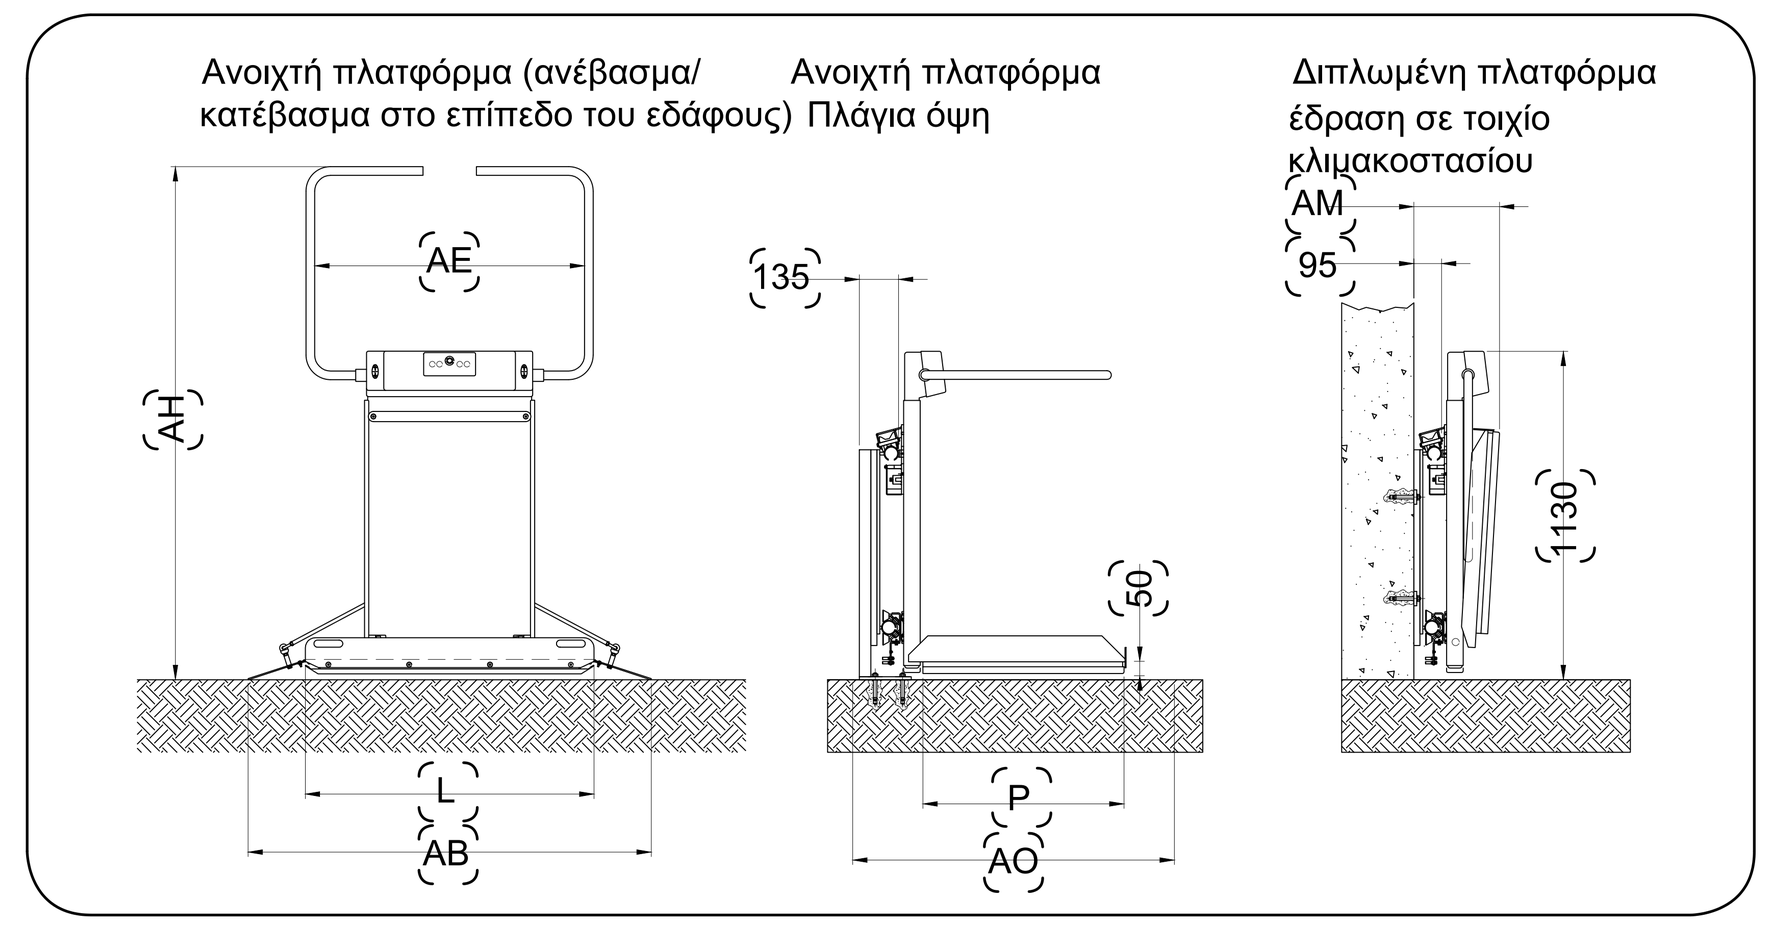

Διαστάσεις πλατφόρμασ (LxP mm)	1000x800
AB Overall platform length	1400
AE Overall useful length within barrier arms	975
AH Overall height unfolded platform	1765
AO Minimum stair width (wall fixation)	1130
AO Minimum stair width (fixation with legs)	1170
AM Folded platform (wall fixation)	305
AM Folded platform (fixation with legs)	345

Technical data	
Load capacity	225 Kg
Surmountable inclination	0°-55°
Speed	0,10 m/s
Control circuits voltage	24V DC
Maximum power (up to 3 floors)	0,75 kW
Soft-start and soft-stop system	standard fitted

Colours	
Platform (*)	Standard RAL 7035
Rails	Standard RAL 7035 or RAL 9005
(*) other RAL colours available on request	

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	**ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ**	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ	
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΑΡΒΑΝΗ 2, ΕΠΑΝΟΜΗ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Οικισμός Λήδα Μαρία, Θέρμη	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΕΠΙΠΕΔΟ 0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑΜΕΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ D-L0
ΚΛΙΜΑΚΑ	**1:100**	
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023	

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

16/11/2022 16:07:25